


Carte de situation des eaux superficielles au 2 juillet 2023

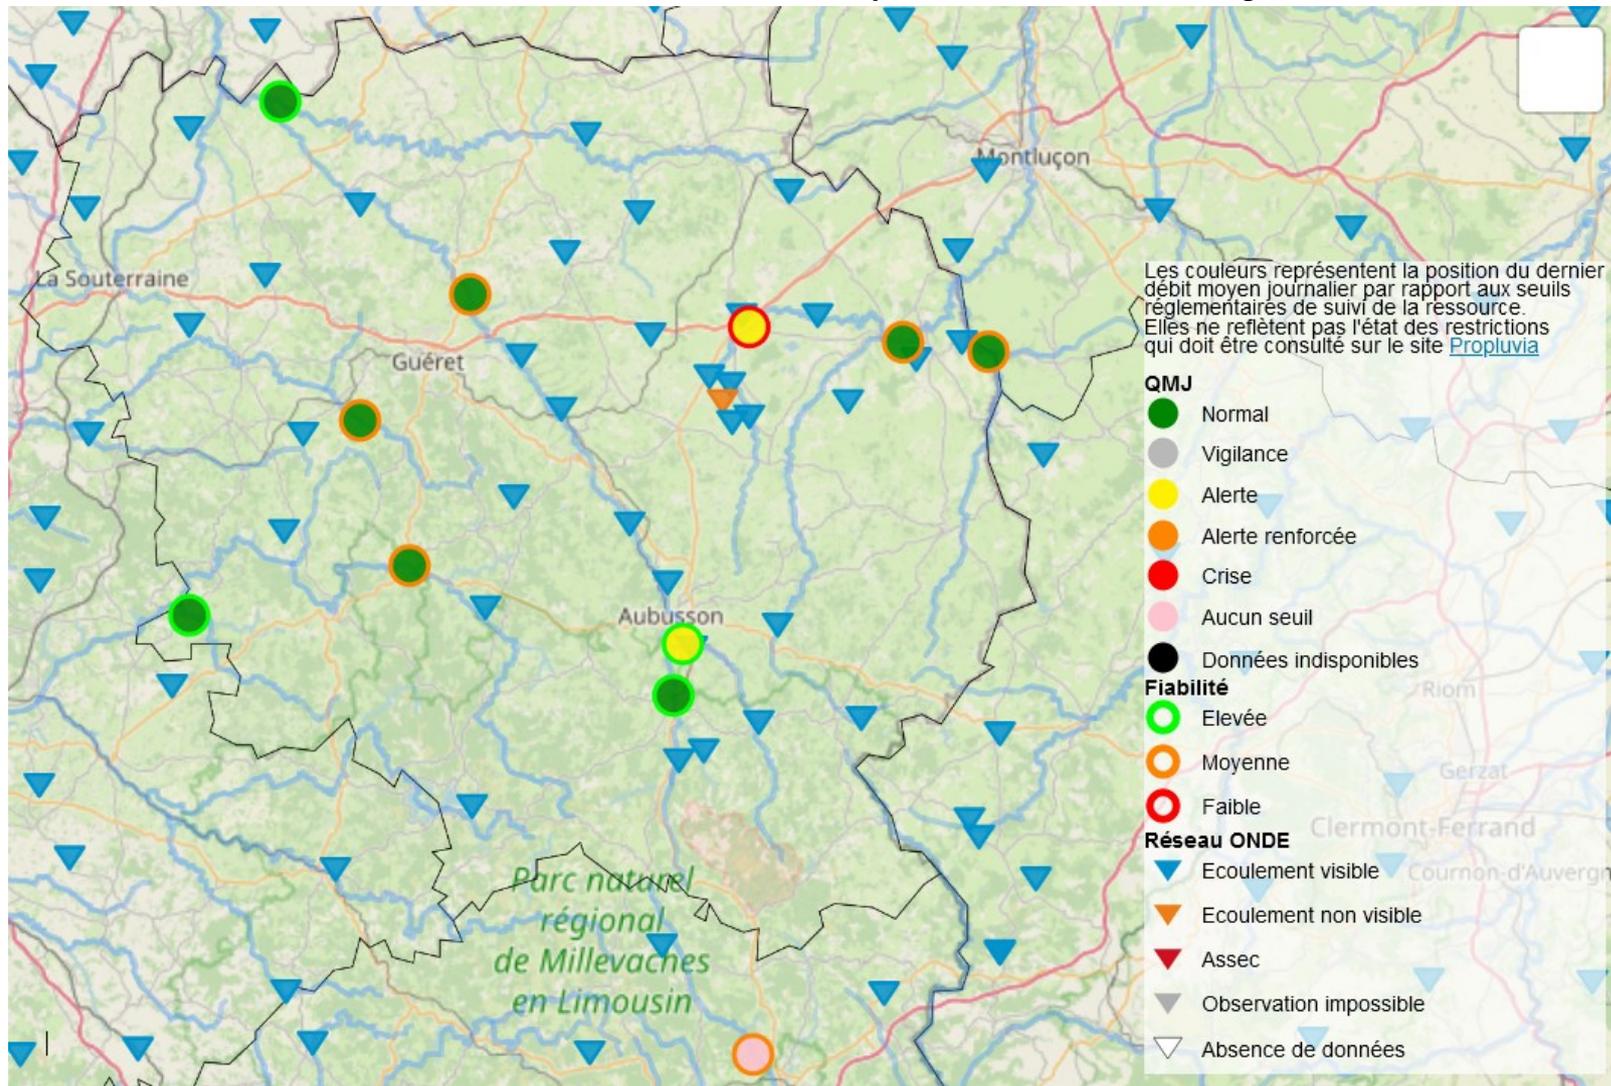

Carte de situation des eaux superficielles au 2 juillet 2023

Code Hydro Site	Fiabilité	QMJ en m ³ /s														
		18/06	19/06	20/06	21/06	22/06	23/06	24/06	25/06	26/06	27/06	28/06	29/06	30/06	01/07	02/07
K5090900 Le Cher à Chambonchard	MOYENNE	0.756	0.775	0.716	0.868	3.11	2.85	1.57	1.02	0.777	0.647	0.562	0.493	0.872	0.755	0.851
K5143110 La Voueize à Gouzon	FAIBLE	0.022	0.024	0.029	0.052	0.111	0.133	0.111	0.081	0.058	0.048	0.039	0.049	0.097	0.058	0.04
K5183020 La Tardes à Chambon-sur-Voueize et à Évaux-les-Bains	MOYENNE	0.345	0.452	0.363	0.385	0.525	2.4	1.72	1.1	0.812	0.632	0.521	0.53	0.776	0.738	0.584
L0231510 Le Taurion à Pontarion	MOYENNE	1.5	2.72	1.91	1.69	23.3	11.8	4.4	2.63	2.07	1.81	1.63	1.5	1.56	1.7	1.93
L0314010 La Vige à Saint-Martin-Sainte-Catherine	ELEVEE	0.737	0.703	0.751	0.8	7.75	2.54	1.4	1.03	0.879	0.8	0.743	0.705	0.756	1.06	1.09
L4010710 La Creuse à Felletin	ELEVEE	1.43	1.61	1.59	1.75	5.7	2.62	1.81	1.48	1.33	1.25	1.18	1.13	1.14	1.32	1.38
L4033010 La Rozeille à Moutier-Rozeille [Aubusson]	ELEVEE	0.243	0.245	0.276	0.32	0.876	0.882	0.497	0.323	0.255	0.214	0.199	0.183	0.178	0.189	0.233
L4210710 La Creuse à Glénic	MOYENNE	2.81	2.69	2.71	2.77	21.7	15.9	7.38	4.94	3.93	3.54	3.18	3.06	7.35	3.69	3.63
L4411710 La Petite Creuse à Fresselines [Puy Rageaud]	ELEVEE	0.618	0.551	0.495	0.467	17.5	13.7	5.19	2.79	1.94	1.56	1.34	1.09	1.03	1.42	1.78
L501810 La Gartempe à Saint-Victor-en-Marche	MOYENNE	0.353	0.303	0.283	0.33	5.13	3.87	0.859	0.515	0.401	0.356	0.319	0.303	1.19	0.74	0.745
P0714010 La Diège à Chaveroche	MOYENNE	2.06	2.26	2.35	2.63	5.46	3.67	2.5	2.13	1.93	1.81	1.72	1.67	1.66	1.94	2.05